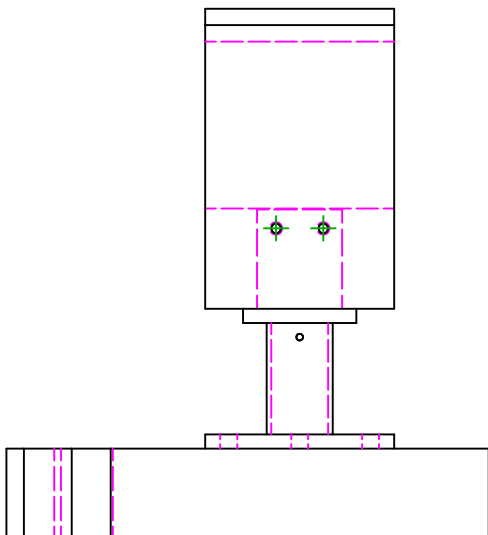
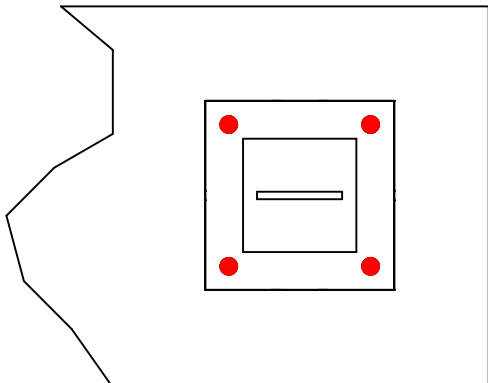
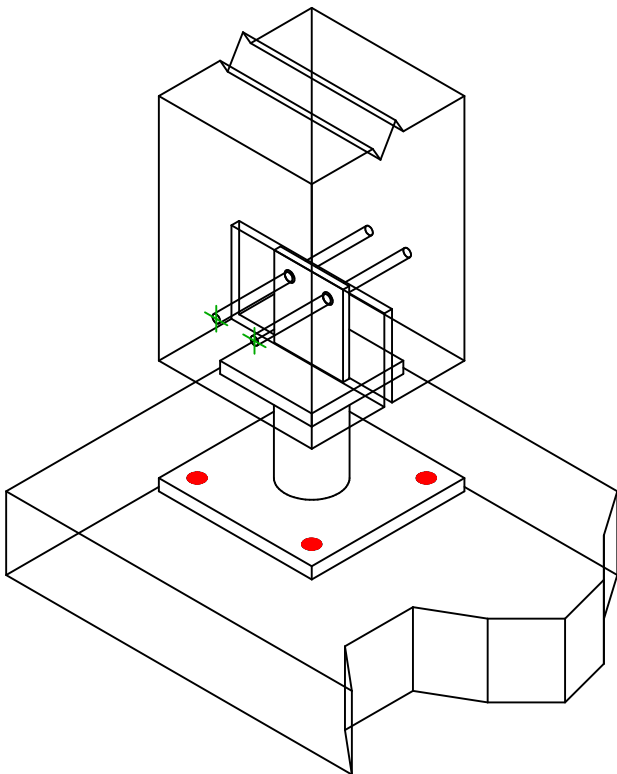







| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| <div><div>SIMPSON</div><div>Strong-Tie</div></div> | | <div>Utspikning</div> | | <div><div><div>≠</div><div>DWG NAME C_PISBMAXIG-K_2D0_NP_PTRS-se</div></div><div><div>REV</div><div>0</div></div><div><div>REV DATE</div><div>24/10/25</div></div></div> | |
| Art. Nr. | | = | | PISBMAXIG-K | |
| Fästelement | | = | | Balk till betong/stål | Stolpe till betong eller stål |
| Typ av infästning | | = | | - | |
| <div><div><div></div><div></div></div><div></div></div> | | | | | |
| Infästning i huvudbalk | Symbol | Fästelement | Art. Nr. | Antal | |
| |  | FM  | FM-753 CRACK 3DG M16-150/30 | 4 | |
| | | LMAS  | LMAS M16-170/20 | | |
| | | - | - | | |
| Fästelement i sekundärbalk | Symbol | Fästelement | Art. Nr. | Antal | |
| |  | STDG  | STDG12 | 2 | |
| | | - | - | | |